مواصفات الطراز / UPC-MBS-9U450

كابينة راك خارجية 9U بحماية IP66 للتثبيت على الأعمدة

كابينة 19 بوصة قابلة للقفل لمعدات الشبكات والمراقبة المثبتة على الأعمدة. تدخل الكابلات من الخلف عبر أنبوب محمي.



9U
سعة الراك 19 بوصة

IP66
درجة حماية الكابينة

42 kg
وزن الكابينة


مواصفات الطراز

رمز الطلب	UPC-MBS-9U450
العرض × العمق الاسميان	600 × 450 mm
الارتفاع الداخلي المرجعي (h)	450 mm
الغلاف الخارجي	فولاذ بسماكة 1.5 مم
التشطيب	طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي رمادي فاتح RAL 7035
حمولة المعدات	300 كجم (تصنيف الكابينة)
مدخل الكابلات	مدخل خلفي عبر أنبوب
تثبيت الكاميرات	أربع نقاط تثبيت

تحقّق من الأبعاد الكلية وتوافق الحوامل مع رسم المشروع قبل التركيب. تعتمد قدرة العمود والمثبتات على ظروف التركيب.

هيكل الكابينة

يتيح السقف المفصلي الوصول إلى وحدة التهوية الاختيارية. للباب الأمامي الفولاذي مقبض بقفل، وتحمل قضبان الراك علامات الارتفاع بوحدة U.

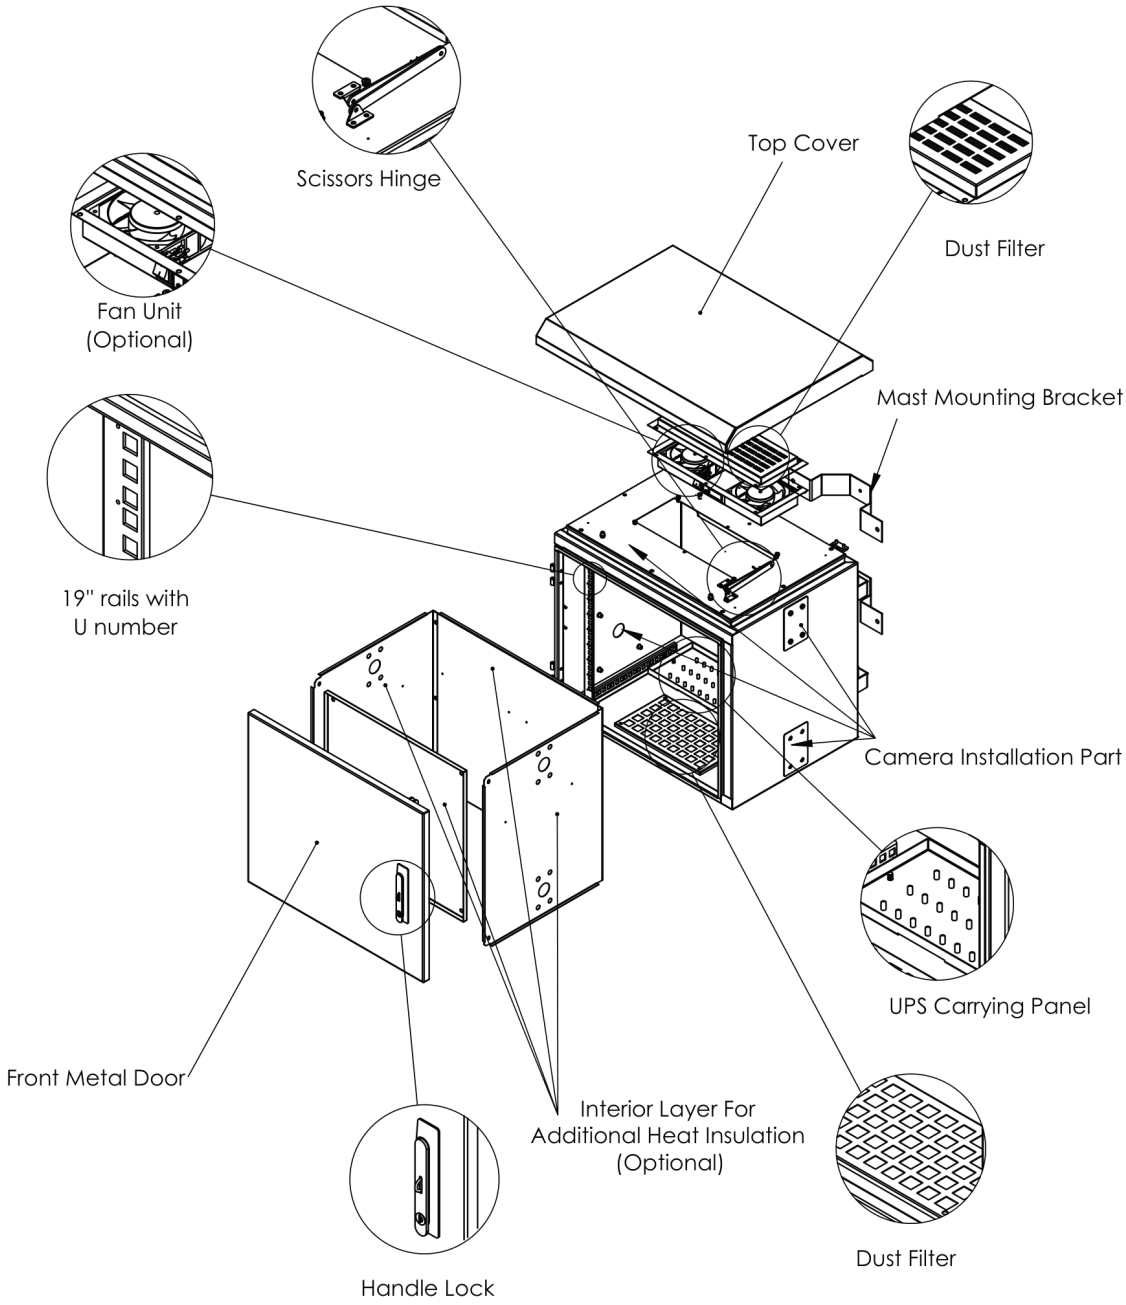


خيارات التهوية والبطانة

يمكن طلب وحدة بمروحة أو مروحتين. تتوفر بطانة داخلية من الفولاذ المجلفن بسماكة 1 مم لتشكيل جدار ثانٍ. حدّد الخيارين عند طلب السعر.

الأبعاد والتثبيت على العمود

الأبعاد بالمليمتر. توضح المساقط الستة الهيكل وفتحات الصيانة وقضبان الراك. استخدم رسم التركيب المعتمد عند التنفيذ.

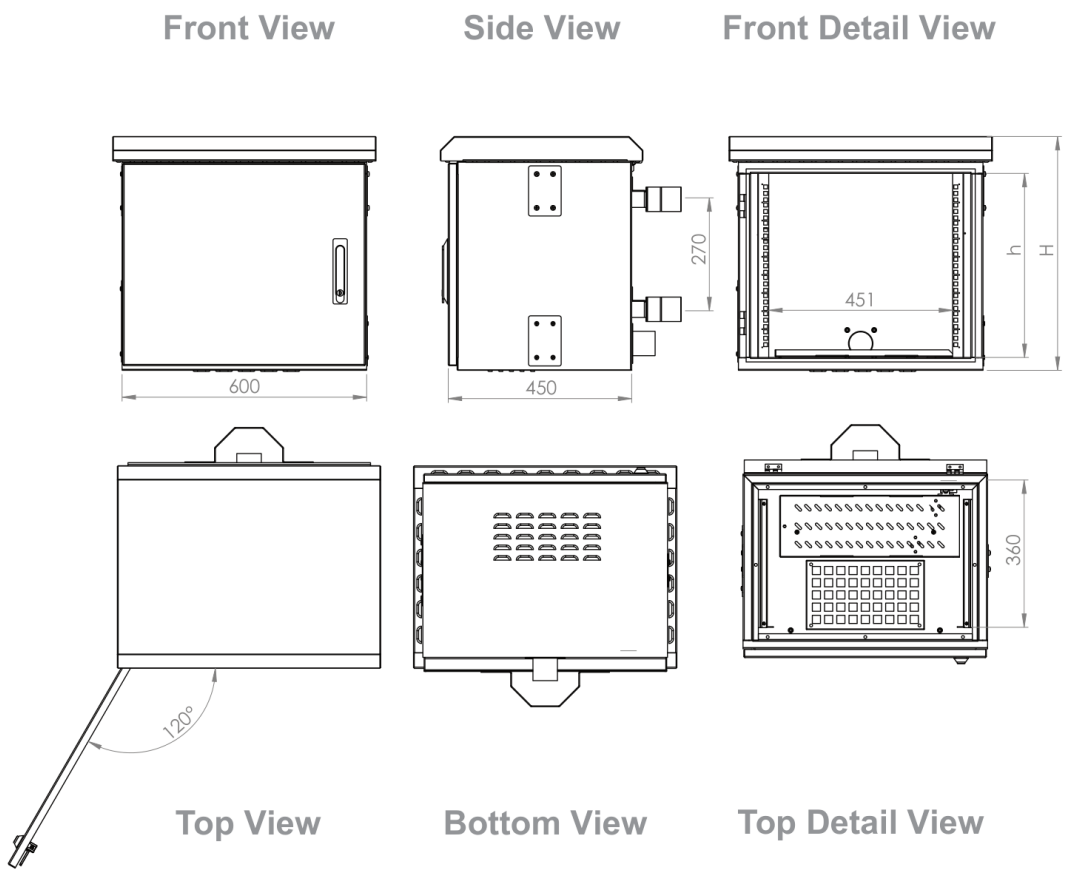



حوامل التثبيت الخلفية للعمود

يبين المنظر الخلفي الحوامل ومدخل الأنبوب ومثالاً على تركيب الكاميرات. الكاميرات الظاهرة للتوضيح.

لتحديد طريقة التثبيت، اذكر قطر العمود ووزن المعدات والظروف التي يتعرض لها الموقع.

أبعاد قاعدة الكابينة الاسمية	العرض 600 مم × العمق 450 مم

الحماية والتشطيب والاختبارات

المراجع الفنية للغلاف الخارجي ومعالجة السطح ووحدة التهوية الاختيارية.

درجة حماية الكابينة

درجة IP66 وفق EN 60529 (TS 3033 EN 60529).

الأداء الميكانيكي

يشير المستند إلى البندين 5.2.1 و5.2.3 وفئة التحميل الساكن SL06 من TS EN IEC 61587-1:2022. مراجع الاهتزاز والصدمات هي IEC 60068-2-6 وIEC 60068-2-27.

الاختبارات البيئية

تشمل اختبارات C2 البرودة عند −25 °C ±3 °C والحرارة الجافة عند +70 °C ±2 °C والحرارة الرطبة الدورية وفق IEC 60068-2-1 وIEC 60068-2-2 وIEC 60068-2-30. وتشير فئة الجو الصناعي A2 إلى IEC 60068-2-42 وIEC 60068-2-43 وIEC 60068-2-49.

الربط الوقائي

مقاومة دائرة الحماية المبيّنة أقل من 0.1 Ω. المرجعان EN 61587-1 وEN 61010-1.

الحماية من التآكل والتشطيب

يُعالج الغلاف الخارجي بالزركونيوم والزنك قبل الطلاء بالمسحوق الإلكتروستاتيكي بلون RAL 7035. وتُحدَّد البطانة الداخلية المجلفنة كخيار مستقل.

وحدة التهوية الاختيارية

تذكر وثائق المروحة TS EN 62368-1:2020 بما يشمل AC:2020 وA11:2020. حدّد تكوين المراوح المطلوب في طلب السعر.

بيانات الطلب والمشروع

اذكر الرمز UPC-MBS-9U450 والكمية والوجهة وقطر العمود وقائمة المعدات والتهوية المطلوبة. للتواصل: info@upcom.com.tr.

دليل تسميات الرسومات

يوضح الجدول ترجمة التسميات الإنجليزية في الرسمين الأصليين بالصفحتين 2 و3.

Scissors Hinge	**مفصلة مقصية**
Top Cover	**الغطاء العلوي**
Dust Filter	**مرشح الغبار**
Fan Unit (Optional)	**وحدة التهوية (اختيارية)**
Mast Mounting Bracket	**حامل التثبيت على العمود**
19” rails with U number	**قضبان 19 بوصة بعلامات ارتفاع U**
Camera Installation Part	**حامل تثبيت الكاميرا**
UPS Carrying Panel	**لوحة دعم مزود الطاقة غير المنقطعة**
Front Metal Door	**الباب الأمامي الفولاذي**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**بطانة داخلية إضافية للعزل الحراري (اختيارية)**
Handle Lock	**مقبض بقفل**
Front View	**منظر أمامي**
Side View	**منظر جانبي**
Front Detail View	**تفصيل أمامي**
Top View	**منظر علوي**
Bottom View	**منظر سفلي**
Top Detail View	**تفصيل علوي**